

2 ESQUEMA UNIFILAR DE TABLERO

SIN ESCALA

NOTAS SOBRE LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

- LAS CANALIZACIONES ELÉCTRICAS SE REALIZARÁN CON CAÑERÍAS DE PVC TIPO SEMI PESADA, AUTOEXTINGUIBLE FABRICADAS BAJO NORMAS IRAM 62386-1, IRAM 62386-22 E IRAM 62676, IEC 61386-1, IEC 61386-21.
- SE UTILIZARÁ CAÑERÍA DE ØMIN=32 MM PARA LOS TRONCALES Y ØMIN=20 MM PARA LAS DERIVACIONES.
- LAS CANALIZACIONES SERÁN EMBUTIDAS DENTRO DEL ESPESOR DE MUROS.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
1	31/01/23	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	-
0	09/12/22	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	-

PROYECTO ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DE ALIMENTOS

UNOPS

PLANO DE INSTALACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESCALA INDICADAS N° DOCUMENTO PUP-011-CPL
USO PRODUCTIVO: CONSERVAS, DULCES Y PANIFICADOS


FECHA 31/01/23 REV. 1
HOJA 1 DE 5

NOTA CAÑOS:

- AGUA CALIENTE Y FRIA POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4"
- PLUVIALES CAÑO HIERRO GALVANIZADO Ø4" PARA LAS CAÑERIAS EXPUESTAS, PVC PARA LAS EMBUTIDAS.
- CLOACALES PVC CLOACAL Ø40mm, Ø63mm Y Ø110mm
- CAÑERIAS DE GAS CAÑO HIERRO EPOXI Ø1/2"


ABREVIATURAS:

LLP LLAVE DE PASO
CS CANILLA DE SERVICIO
CM CANILLA CON PICO PARA MANGUERA
PLM PILETA LAVAMANOS
DU LLAVE DE DUCHA

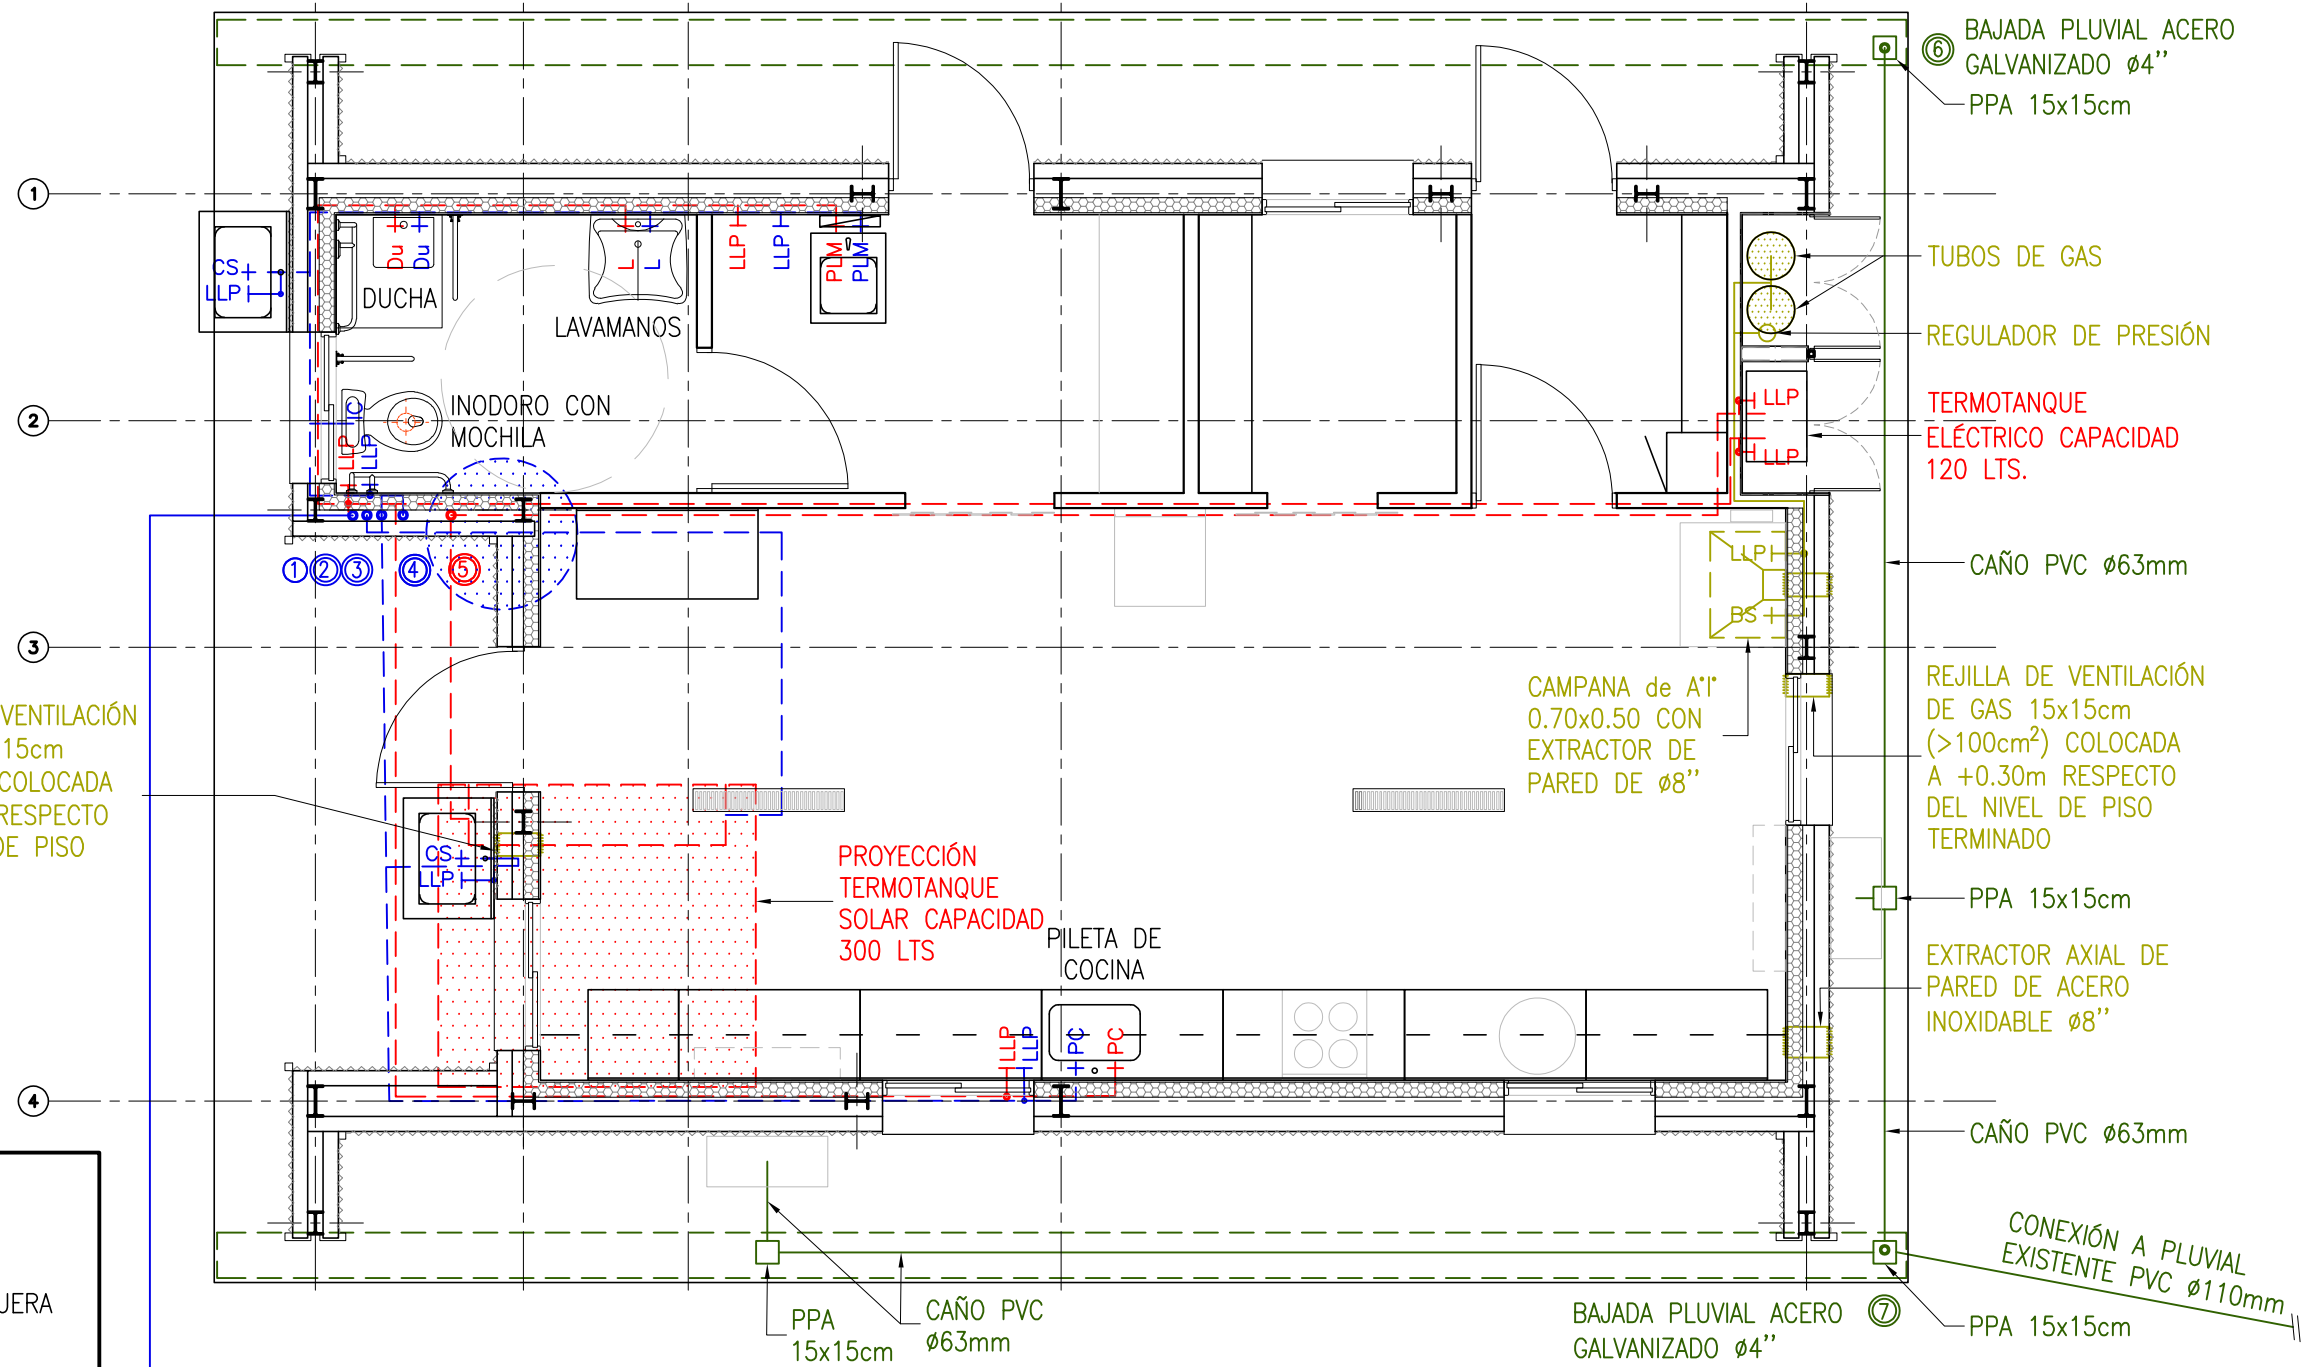

4 PLANTA DE INSTALACIONES AGUA FRIA, AGUA CALIENTE, GAS Y PLUVIALES


ESCALA: 1:50



- REFERENCIAS**
- 1 - SUBIDA AGUA FRIA CAÑO POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4"
 - 2 - BAJADA ALIMENTACIÓN A TERMOTANQUE SOLAR CAÑO POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4" 5
 - 3 - BAJADA ALIMENTACIÓN COCINA CAÑO POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4"
 - 4 - BAJADA ALIMENTACIÓN A BAÑO CAÑO POLIPROPILENO TERMOFUSIONABLE PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4"
 - 8 - BAJADA PREVISIÓN FUTURA CONEXIÓN PN12 ESP. 3.5mm Ø3/4"


5 ESQUEMA DE BAJADAS Y SUBIDA A TANQUE

SIN ESCALA

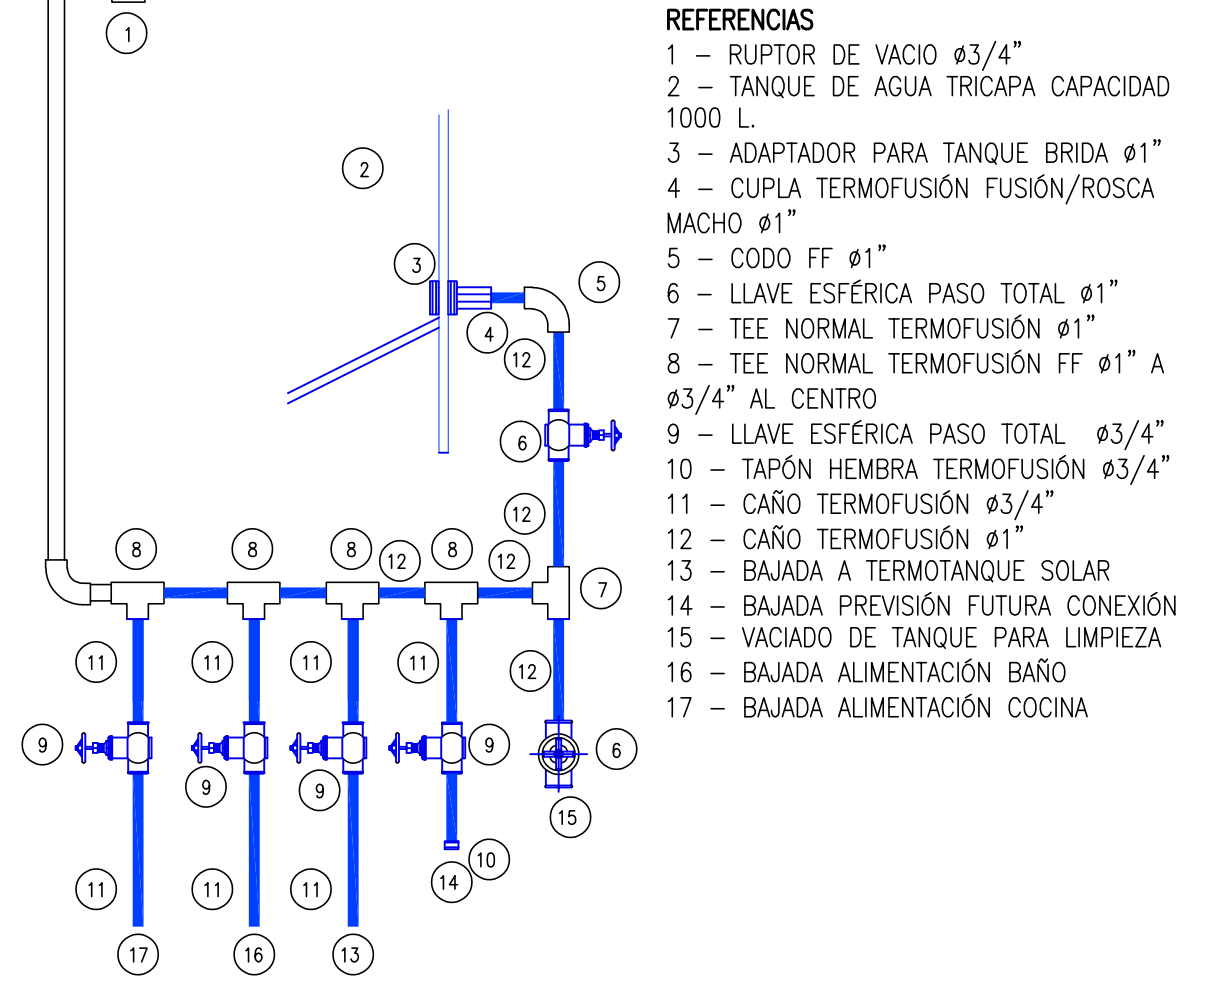

6 DETALLE DE COLECTOR


SIN ESCALA

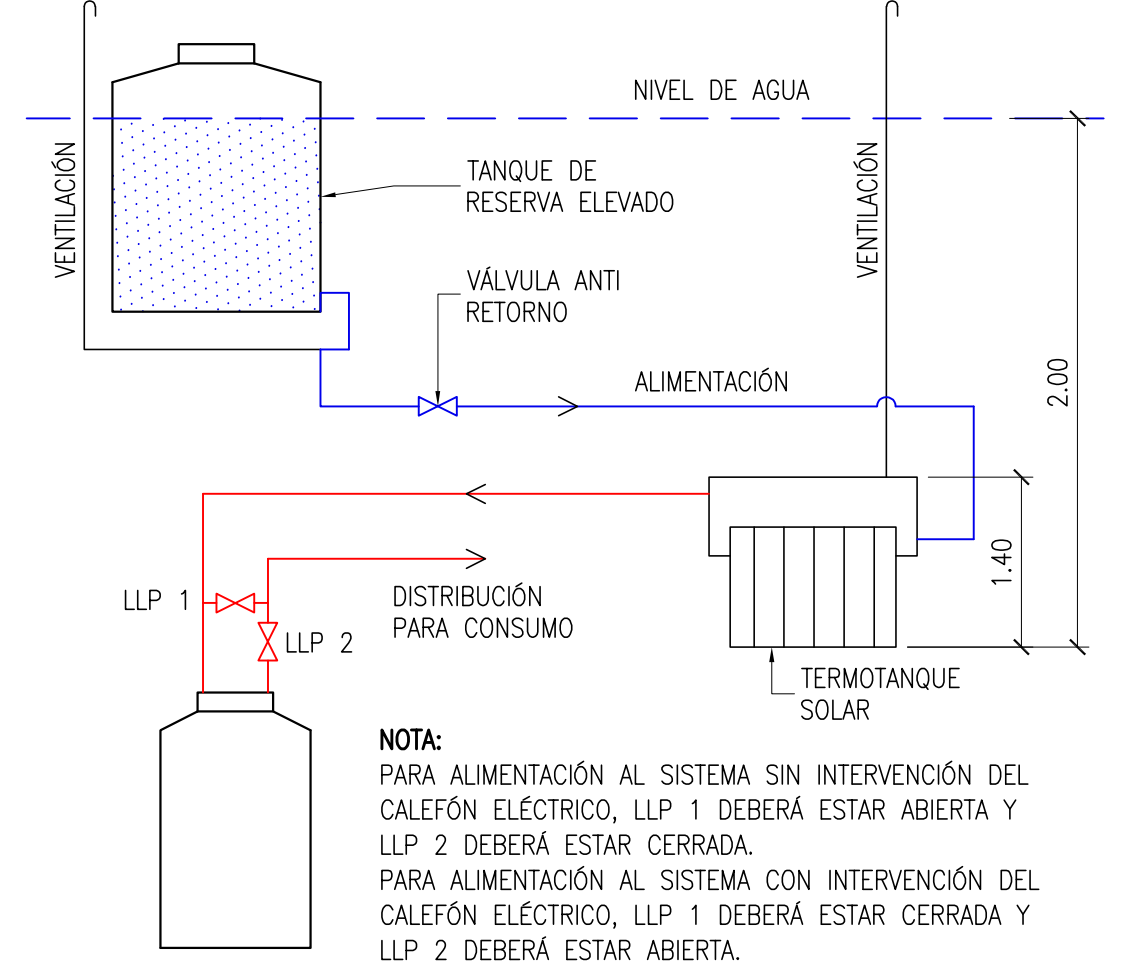


7 ESQUEMA CONEXIÓN DE TERMOTANQUES


SIN ESCALA

1	31/01/23	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	-
0	09/12/22	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	-
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
PROYECTO ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DE ALIMENTOS					
UNOPS			PLANO DE INSTALACIONES AGUA FRIA, AGUA CALIENTE, GAS Y PLUVIALES		
ESCALA INDICADAS	Nº DOCUMENTO	PUP-011-CPL		FECHA	REV.
	USO PRODUCTIVO: CONSERVAS, DULCES Y PANIFICADOS			31/01/23	
				HOJA	1
				2 DE 5	

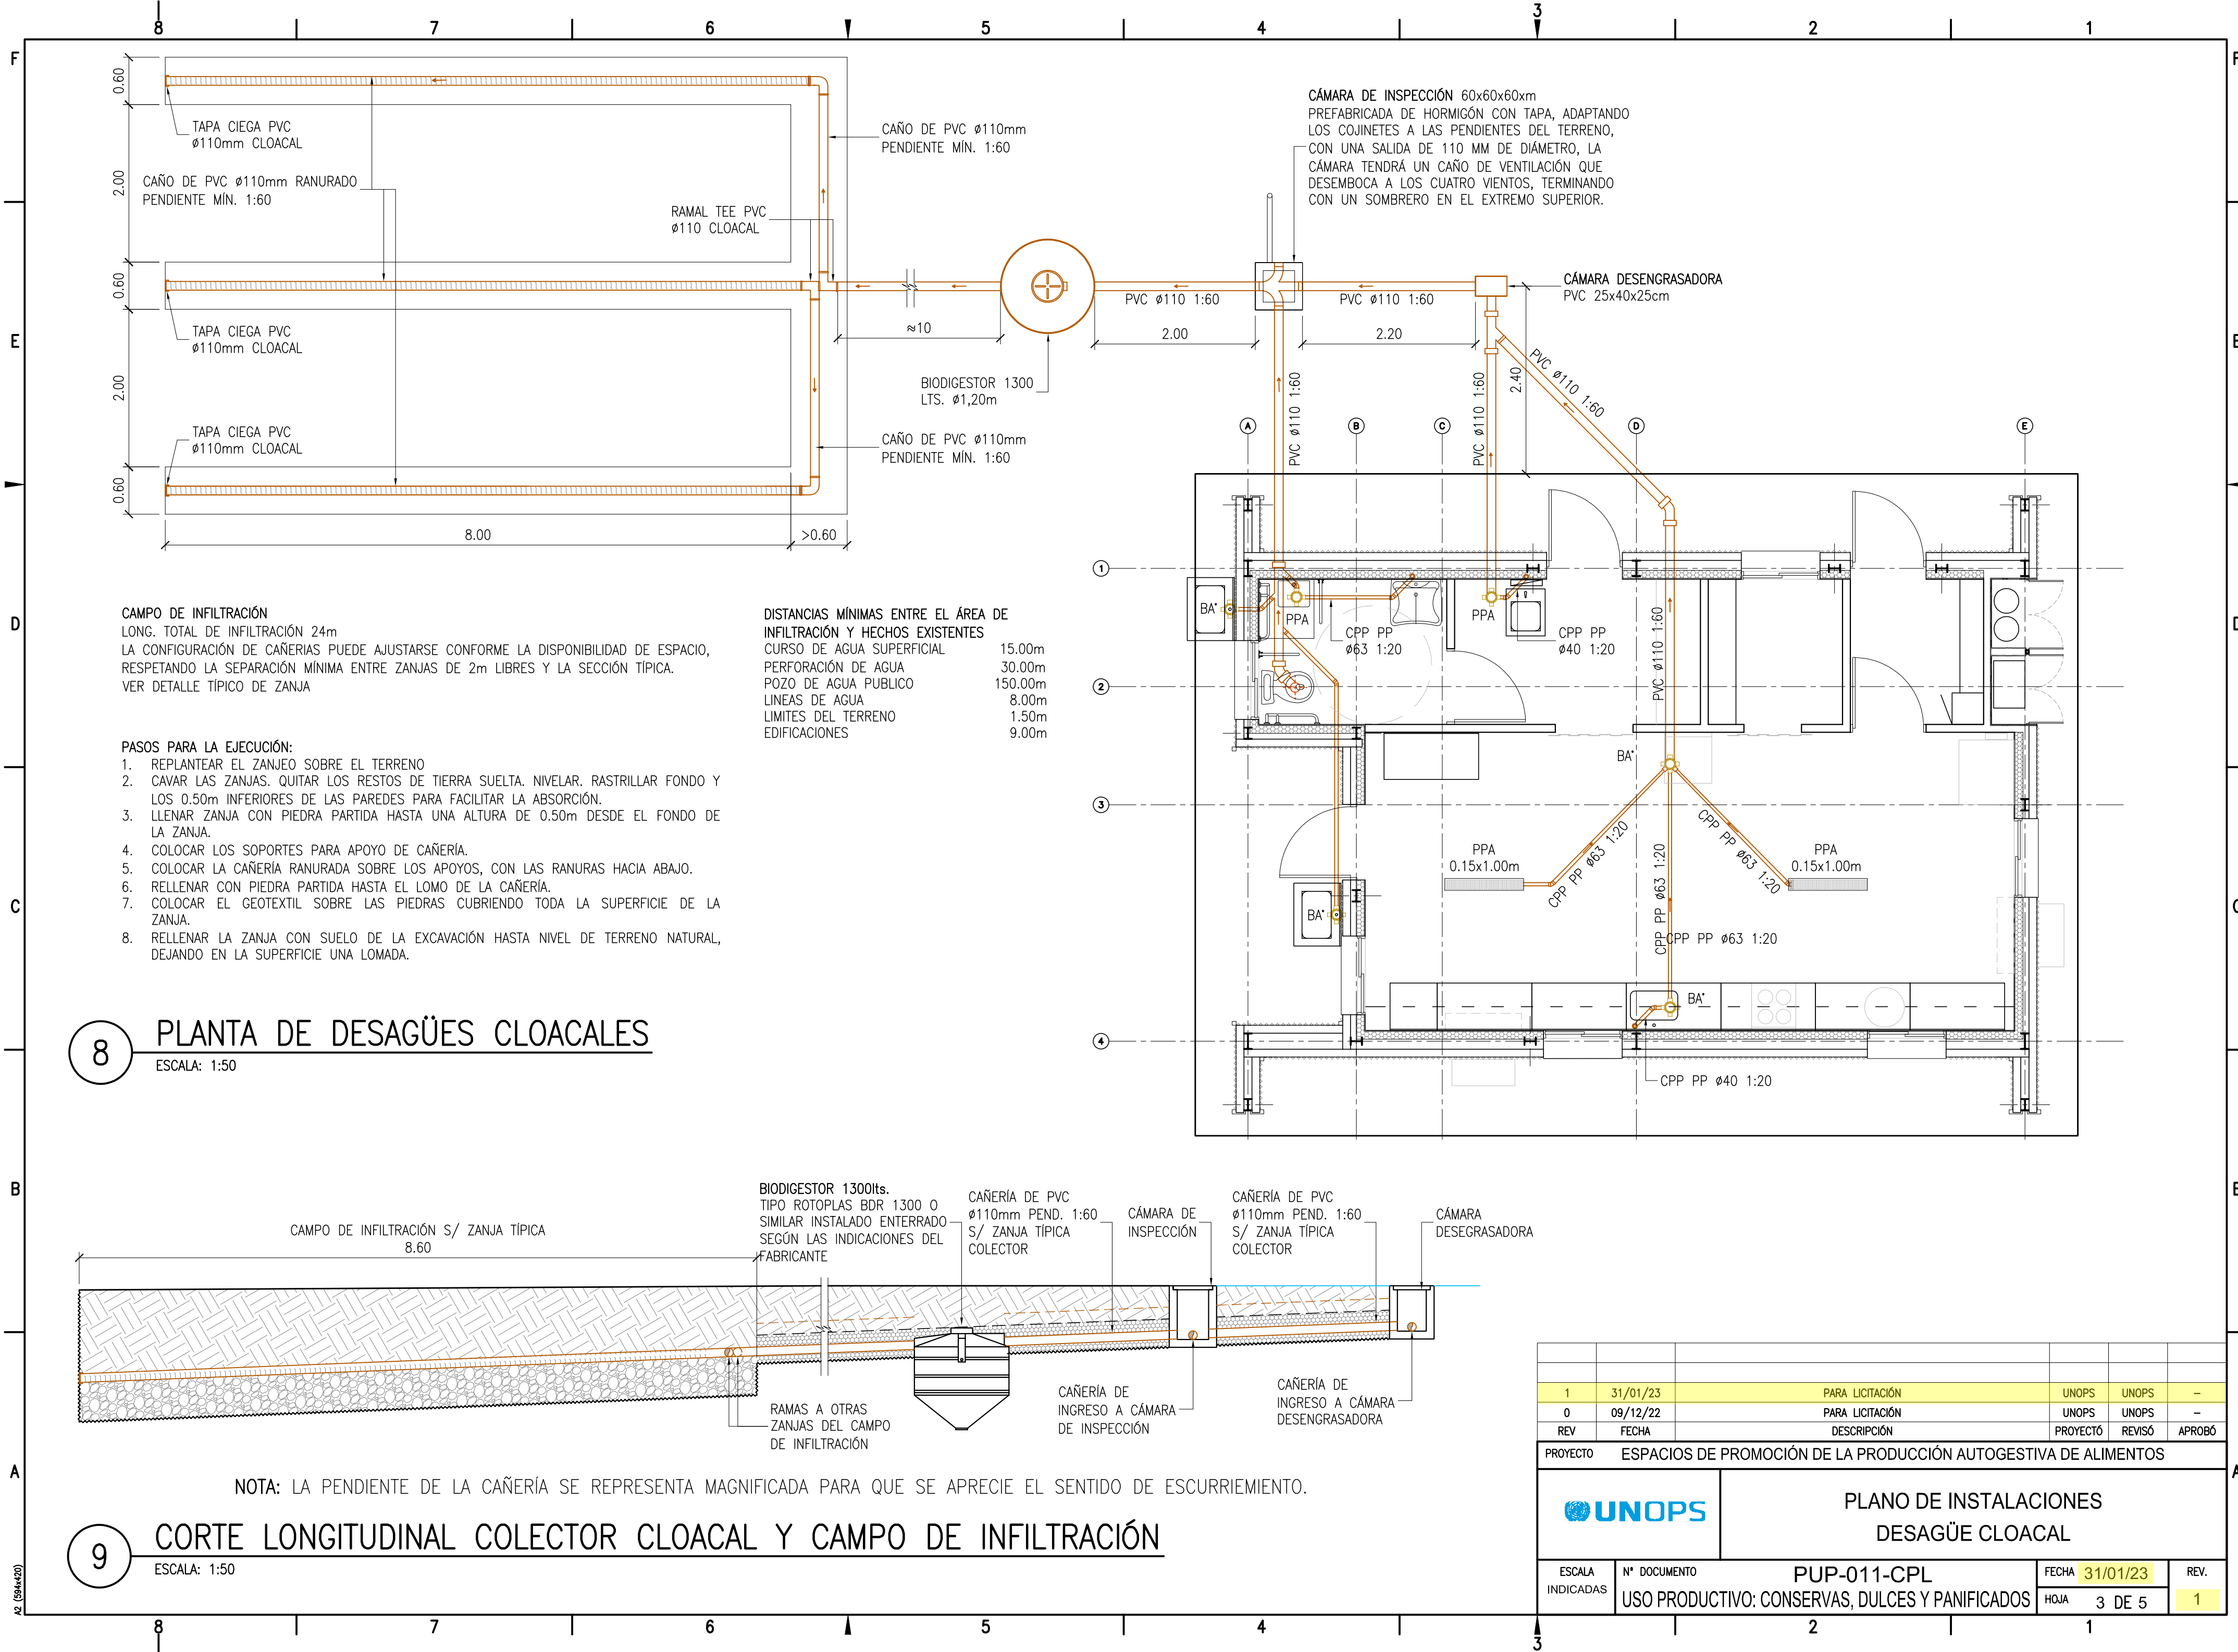





10 DETALLE DE ZANJA TÍPICA PARA COLECTOR CLOACAL
ESCALA 1:10




11 SECCIÓN TÍPICA ZANJA DE INFILTRACIÓN
ESCALA 1:10

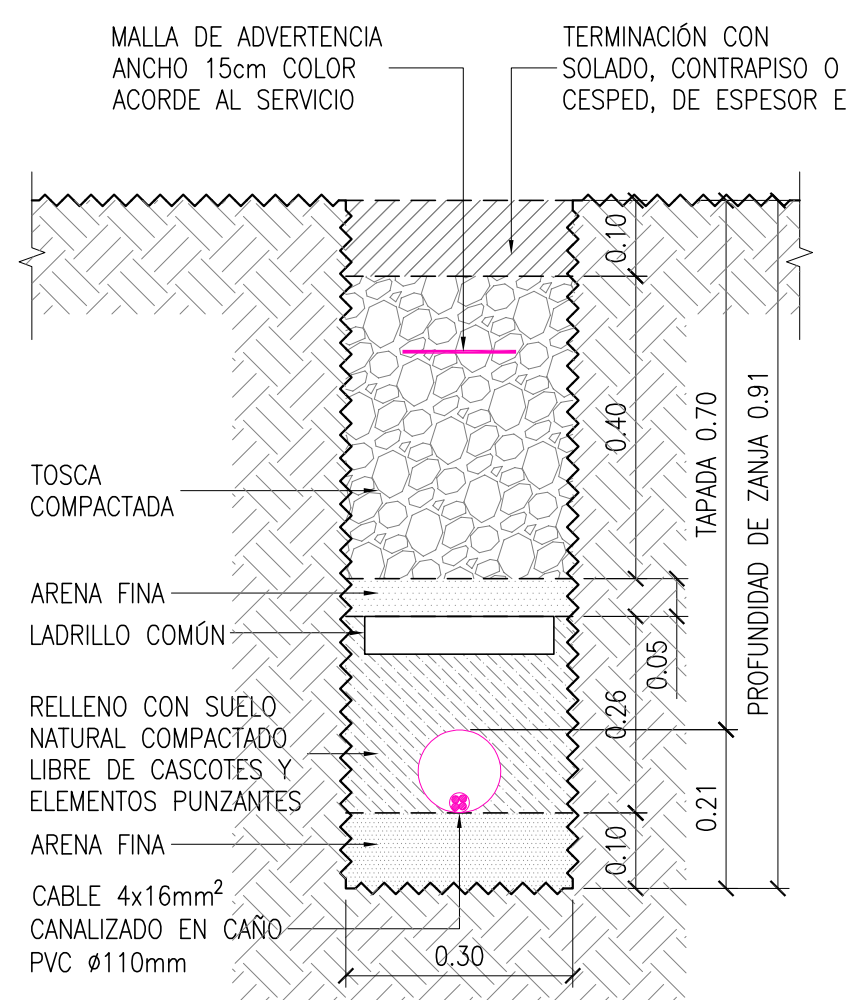


12 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DESDE PILAR HASTA TABLERO PRINCIPAL
ESCALA 1:10




13 DETALLE DE ZANJA TÍPICA PARA CABLE DE PUESTA A TIERRA
ESCALA 1:10



14 DETALLE ZANJA TÍPICA PARA CAÑERÍA DE AGUA
ESCALA: 1:10


1	31/01/23	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	—
0	09/12/22	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	—
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	REVISÓ	APROBÓ
PROYECTO ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DE ALIMENTOS					
		PLANO DE INSTALACIONES ZANJAS Y CANALIZACIONES			
ESCALA INDICADAS	N° DOCUMENTO	PUP-011-CPL		FECHA 31/01/23	REV.
USO PRODUCTIVO: CONSERVAS, DULCES Y PANIFICADOS		HOJA 4 DE 5		1	

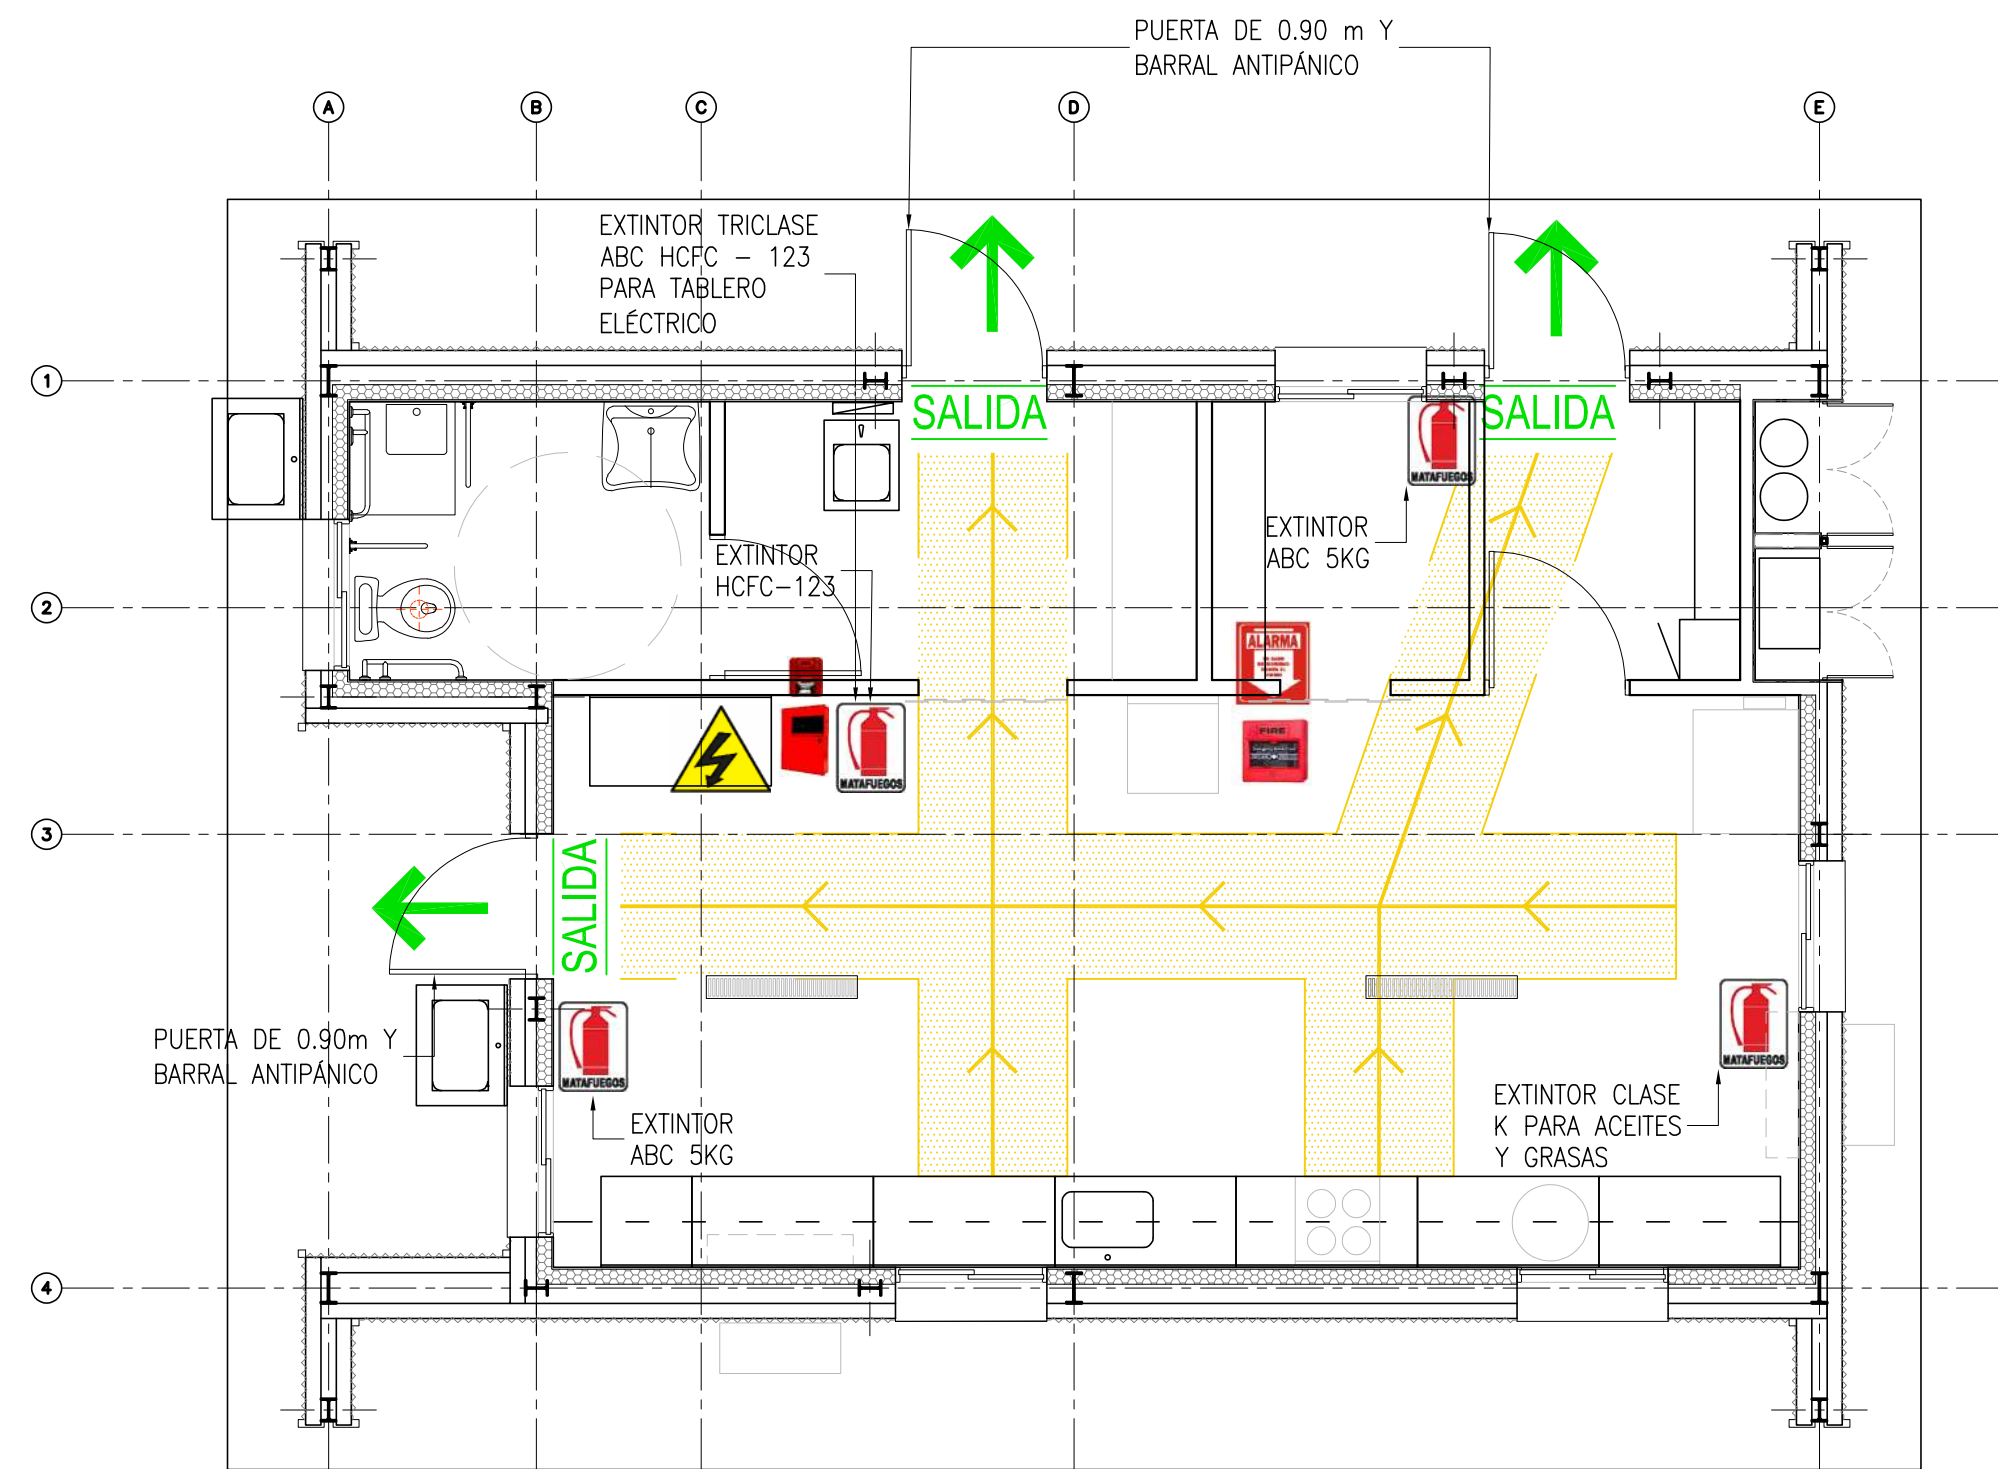

REFERENCIAS:

-  SALIDA CARTEL DE SALIDA CON LUZ DE EMERGENCIA INCORPORADA
-  TABLERO ELÉCTRICO
-  EXTINTOR CON CARTEL INDICADOR
-  RUTA DE EVACUACIÓN
-  SALIDA
-  PULSADOR DE EMERGENCIA DE INCENDIO CON CARTEL INDICADOR
-  CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS CON SIRENA

15 SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CIRCUITO DE EVACUACIÓN
ESCALA: 1:50

1	31/01/23	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	—
0	09/12/22	PARA LICITACIÓN	UNOPS	UNOPS	—
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
PROYECTO ESPACIOS DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIVA DE ALIMENTOS					
		PLANO DE INSTALACIONES SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CIRCUITO DE EVACUACIÓN			
ESCALA INDICADAS	N° DOCUMENTO PUP-011-CPL		FECHA 31/01/23	REV.	
	USO PRODUCTIVO: CONSERVAS, DULCES Y PANIFICADOS		HOJA 5 DE 5	1	